

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL  
CENTRO MEDICO NACIONAL  
“IGNACIO GARCIA TELLEZ”**

## **ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRONICA  
NÚMERO LA-019GYR063-N142-2015.


## DIVERSOS SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSERVACIÓN PARA EL EJERCICIO 2015.

En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las 09:00 horas del día 29 de Septiembre del 2015, en el Departamento de Abastecimiento, de esta Unidad Médica de Alta Especialidad, ubicada en calle 41 No. 439 por 34, Colonia Industrial, C.P. 97150, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 de su Reglamento, así como en el numeral 4 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el LAE. Efrain Armando Caceres Hernandez Jefe del Departamento de Abastecimiento de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades del Centro Medico Nacional Ignacio García Téllez, servidor público designado por la convocante Instituto Mexicano del Seguro Social, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de CompraNet, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

El Presidente del acto, fue asistido por el LAE. Jose Angel Ramirez Solis Jefe de Conservación y Servicios Generales y el C. Luis Roger Peña Silveira Jefe de Oficina de Conservación Áreas Comunes de la Unidad Médica de Alta Especialidad, el cual solventó las preguntas de carácter técnico y el representante del Área Contratante el Lic. Avelin Meraz Palma Jefe de Oficina de Adquisiciones de la Unidad Médica de Alta Especialidad, el cual solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar en el Portal de CompraNet, de las siguientes personas:

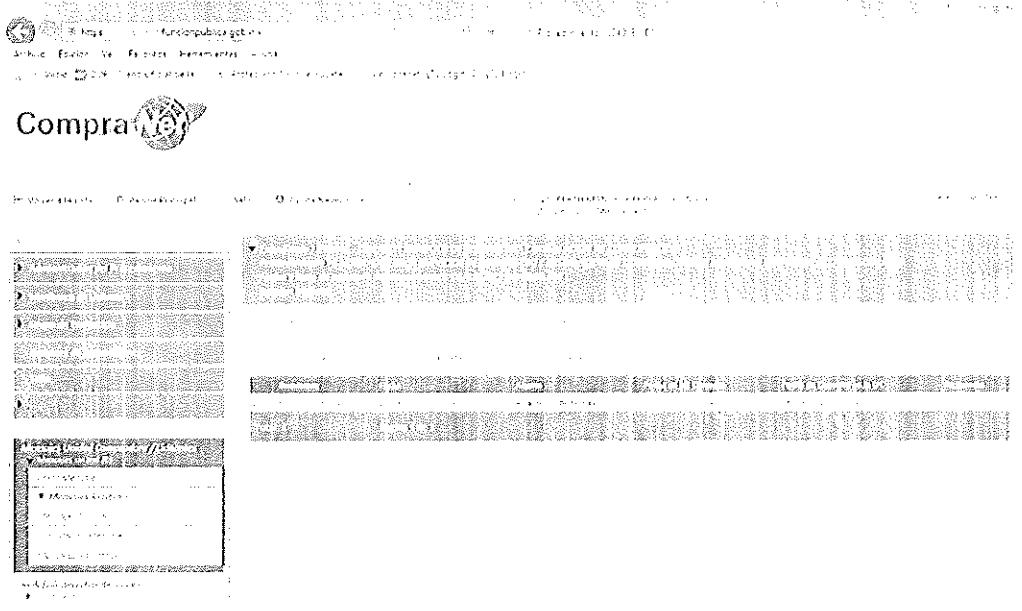

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL  
CENTRO MEDICO NACIONAL  
“IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ”**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRONICA  
NÚMERO LA-019GYR063-N142-2015.**

**DIVERSOS SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSERVACIÓN PARA EL EJERCICIO  
2015.**

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

**LICITANTE.- ENSYS, S.A. DE C.V.**

Número	Preguntas	Respuestas
1	En el punto 1.1 de la convocatoria (páginas 6 y 7 de 58) solicitan que "los anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicios. éstos deberán presentarse en idioma español" Favor de permitir presentar los documentos antes mencionados en el idioma del país de origen acompañados de una traducción simple al español.	Los anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicios. éstos deberán PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL
2	En el catálogo de conceptos para la INSTALACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO: PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 600 kW, 3 FASES, 4 HILOS, 60 Hz, 440 VCA, PARA EL H. ESP. NO 1 MÉRIDA, YUC. se solicita el suministro y aplicación de pintura epóxica de marca y calidad autorizada por el IMSS. Favor de proporcionar las especificaciones técnicas de la pintura epóxica autorizada por el IMSS o en su defecto, especificar MARCA(s) y CALIDAD(es) de las pinturas autorizadas por el IMSS.	Las marcas autorizadas por el IMSS son Comex, Sherwin Williams o similar.
3	Solicitamos se nos proporcione los diagramas de conexión de los grupos electrógenos existentes a fin de determinar los nuevos trabajos de conexión requeridos.	La respuesta No. 3 se encuentra en la parte inferior de este documento.
4	Favor de confirmar que los materiales recuperados por la desinstalación de la planta de emergencia de 400 kWe existente podrán ser reutilizados para la reinstalación de la misma en su nueva ubicación.	Se recuerda que estos trabajos deberán contar con la certificación de una (UVIE) por lo que los materiales instalados deberán estar al 100% de las características de fabricación.
5	En la nota 19 del ANEXO 3 – CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MT/BT TRIHAL TIPO SECO-ENCAPSULADO, 3 FASES, DE CLASE F DE 1000 KVA se solicita apegarse a la norma NOM-001-SEDE-2005. Favor de confirmar que la norma a utilizar será la NOM-001-SEDE-2012	Efectivamente la norma a utilizar es la NOM-001-SEDE-2012
6	En el ANEXO 3 – CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MT/BT TRIHAL TIPO SECO-ENCAPSULADO, 3 FASES, DE CLASE F DE 1000 KVA, en las características técnicas del transformador se solicita suministrar un "Transformador de distribución MT/BT Trihal tipo Seco-Encapsulado, 3 fases, de clase F". Solicitamos se acepten transformadores con características similares o superiores a las antes mencionadas.	Deberá proporcionar un equipo que cumpla con lo solicitado en las bases
7	En el ANEXO 3 – CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MT/BT TRIHAL TIPO SECO-ENCAPSULADO, 3 FASES, DE CLASE F DE 1000 KVA, en las características técnicas del interruptor electromagnético de 2500A se solicita suministrar "1 interruptor electromagnético de 2500A con unidad de control Micrologic 6.0A". Solicitamos se acepten interruptores electromagnéticos de 2500A con unidad de control similar o superior a la antes mencionada.	Deberá proporcionar un equipo que cumpla con lo solicitado en las bases

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL  
CENTRO MEDICO NACIONAL  
“IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ”**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRONICA  
NÚMERO LA-019GYR063-N142-2015.**

**DIVERSOS SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSERVACIÓN PARA EL EJERCICIO  
2015.**

8	En el ANEXO 3 – CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MT/BT TRIHAL TIPO SECO-ENCAPSULADO, 3 FASES, DE CLASE F DE 1000 KVA, en las características técnicas del interruptor de enlace de 2500A se solicita suministrar “1 interruptor electromagnético Masterpact de 2500A con unidad de control Micrologic 2.0A”. Solicitamos se acepten interruptores electromagnéticos de enlace de 2500A con características similares o superiores a las antes mencionadas.	Deberá proporcionar un equipo que cumpla con lo solicitado en las bases
9	Favor de indicar la capacidad en amperes de los fusibles que alimentan el transformador existente de 750 KVA a reemplazar.	65 KVA
10	Favor de indicar el tiempo de libranza con el que se contará para realizar el cambio de transformador	El tiempo que requiera esta actividad será propuesta por el licitante
11	¿Durante la duración de la libranza del transformador, será necesario que el proveedor suministre energía al hospital por medio de un generador móvil?	No es un concepto que la convocante solicite, aunque no es un concepto que cause desechamiento si es propuesto
12	Favor de indicar las dimensiones y peso del transformador de 750 KVA a reemplazar.	Alto 1.60 mt, Largo 2.67 mt y Ancho 2.10, Peso 3110 kg.
13	Favor de indicar las características y/o especificaciones del color “AZUL IMSSS”	Esmalte alquídlico secado rápido código Pantone 279c Comex, Sherwin Williams o Similar
14	Favor de confirmar que los certificados NOM solicitados se refieren únicamente para los equipos principales, siendo estos: grupo electrógeno, transformador, tablero de 2500A y tablero de transferencia.	<p>1.2.1 ESTA NOM CUBRE A LAS INSTALACIONES DESTINADAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN:</p> <p>A) PROPIEDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE VIVIENDA, CUALQUIERA QUE SEA SU USO, PÚBLICAS Y PRIVADAS, Y EN CUALQUIERA DE LOS NIVELES DE TENSIÓN DE OPERACIÓN, INCLUYENDO LAS UTILIZADAS PARA EL EQUIPO ELÉCTRICO CONECTADO POR LOS USUARIOS. INSTALACIONES EN EDIFICIOS UTILIZADOS POR LAS EMPRESAS SUMINISTRADORAS, TALES COMO EDIFICIOS DE OFICINAS, ALMACENES, ESTACIONAMIENTOS, TALLERES MECÁNICOS Y EDIFICIOS PARA FINES DE RECREACIÓN</p> <p>B) CASAS MÓVILES, VEHÍCULOS DE RECREO CONSTRUCCIONES FLOTANTES, FERIAS, CIRCOS Y EXPOSICIONES, ESTACIONAMIENTOS, TALLERES, LUGARES DE REUNIÓN, LUGARES DE ATENCIÓN A LA SALUD CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS, MARINAS Y MUELLES</p> <p>C) TODAS LAS INSTALACIONES DEL USUARIO SITUADAS FUERA DE EDIFICIOS.</p> <p>D) ALAMBRADO FIJO PARA TELECOMUNICACIONES, SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y SIMILARES (EXCLUYENDO EL</p>

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL  
CENTRO MEDICO NACIONAL  
“IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ”**

## **ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRONICA  
NÚMERO LA-019GYR063-N142-2015.

## DIVERSOS SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSERVACIÓN PARA EL EJERCICIO 2015.

---

		ALAMBRADO INTERNO DE APARATOS). E) LAS AMPLIACIONES O MODIFICACIONES A LAS INSTALACIONES, ASÍ COMO A LAS PARTES DE INSTALACIONES EXISTENTES AFECTADAS POR ESTAS AMPLIACIONES O MODIFICACIONES LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS SÓLO ESTÁN CONSIDERADOS RESPECTO A SU SELECCIÓN Y APLICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE.
15	Se deberá considerar dentro de los alcances del proyecto los servicios de una Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE) o este servicio quedará fuera de los alcances de este proyecto.	Se deberá contar la verificación por una (UVIE), por lo que deberá considerarse en su propuesta.

### **RESPUESTA 3:**

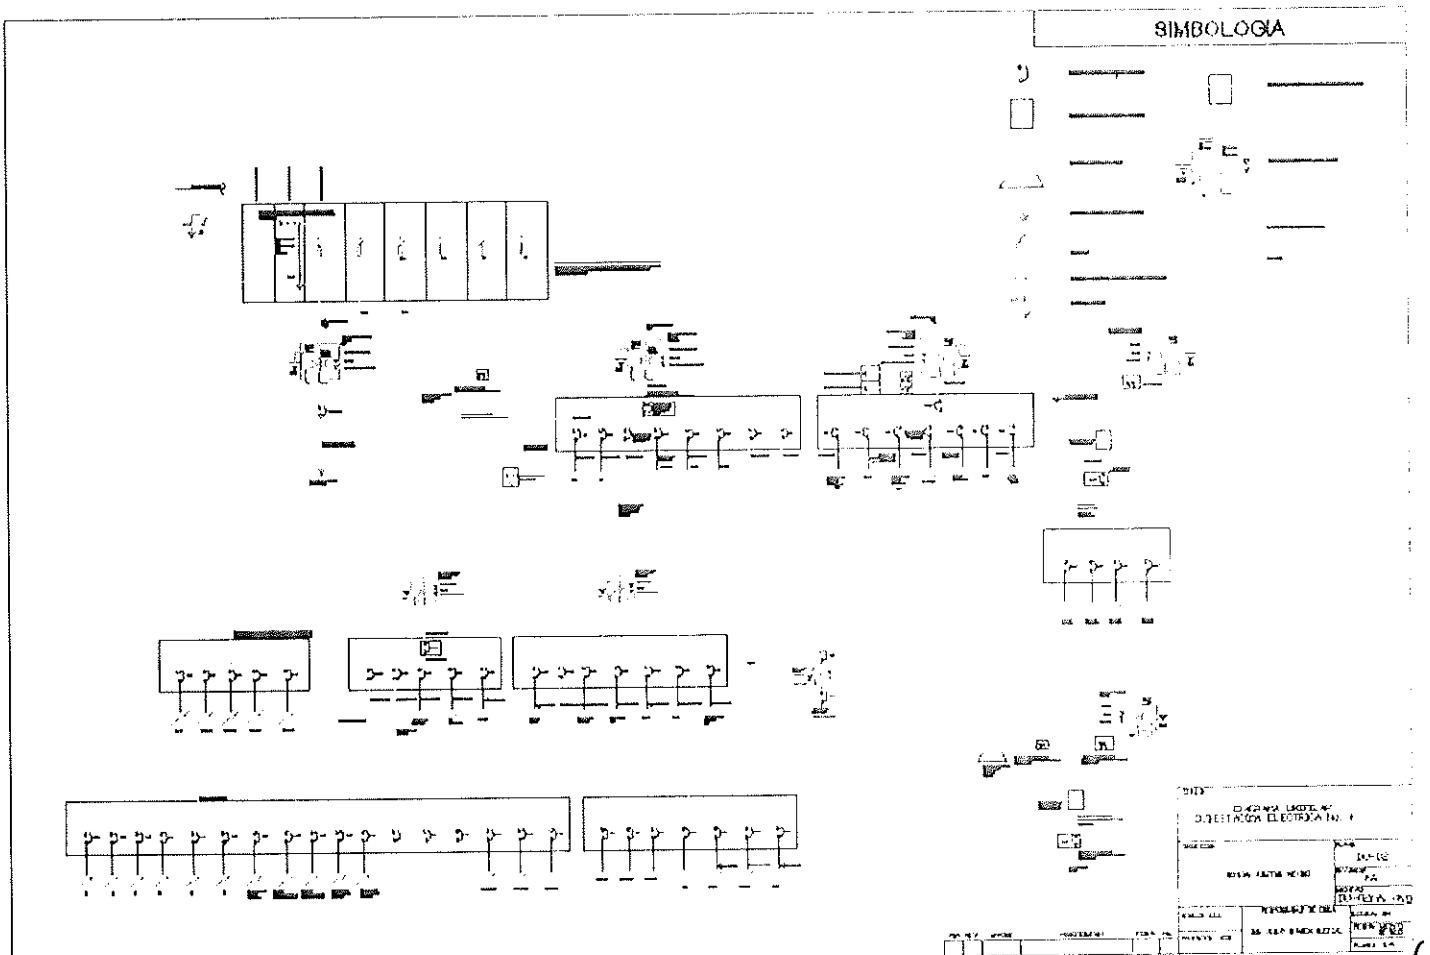

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL  
CENTRO MEDICO NACIONAL  
"IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ"**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRONICA  
NÚMERO LA-019GYR063-N142-2015.**

**DIVERSOS SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSERVACIÓN PARA EL EJERCICIO  
2015.**

Acto seguido, siendo las 10:25 horas, la convocante procede a enviar en este momento, a través de CompraNet, las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas por esta vía, informándose a los licitantes que cuentan con un plazo de seis horas para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas, por lo que el presente evento se reanudara al día 30 de Septiembre de 2015 a las 09:00 horas.

Siendo las 9:00 horas del dia 30 de Septiembre del 2015, se reanuda la presente Junta de Aclaraciones y se hace constar que se recibieron preguntas relativas a las respuestas dadas por la convocante:

Número	Preguntas	Respuestas
1	En el punto 1.1 de la convocatoria (páginas 6 y 7 de 58) solicitan que "los anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicios, éstos deberán presentarse en idioma español". En relación a la respuesta otorgada por la convocante a la pregunta 1 efectuada por nuestra representada solicitamos reconsideren aceptar traducción simple al español ya que esto no impide el poder corroborar las especificaciones, características y calidad de los servicios. Dicha traducción contiene toda la información de folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales del fabricante.	Todos los anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicios, éstos deberán PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, invariablemente.
2	En el ANEXO 3-CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MT/BT TRIHAL TIPO SECO ENCAPSULADO, 3 FASES, DE CLASE F DE 1000 KVA, en relación a la respuesta otorgada por la convocante a la pregunta 6 efectuada por nuestra representada la cual menciona que se deberá proporcionar un equipo que cumpla con lo solicitado en las bases, se solicita reconsideren aceptar transformadores de mejor calidad a lo solicitado.	Los equipos que se propongan deberán cumplir con todas las características técnicas solicitadas en las bases.
3	En el ANEXO3-CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MT/BT TRIHAL TIPO SECO ENCAPSULADO, 3 FASES, DE CLASE F DE 1000 KVA, en relación a la respuesta otorgada por la convocante a la pregunta 7 efectuada por nuestra representada la cual menciona que se deberá proporcionar un equipo que cumpla con lo solicitado en las bases, se solicita reconsideren aceptar interruptor electromagnético de 2500A con unidad de control de mejor calidad a lo solicitado.	Los equipos que se propongan deberán cumplir con todas las características técnicas solicitadas en las bases.
4	En el ANEXO 3-CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MT/BT TRIHAL TIPO SECO ENCAPSULADO, 3 FASES, DE CLASE F DE 1000 KVA, en relación a la respuesta otorgada por la convocante a la pregunta 8 efectuada por nuestra representada la cual menciona que se deberá proporcionar un equipo que cumpla con lo solicitado en las bases, se solicita reconsideren aceptar interruptores electromagnéticos de enlace de 2500A de mejor calidad a lo solicitado.	Los equipos que se propongan deberán cumplir con todas las características técnicas solicitadas en las bases.

Siendo las 09:30 horas, la convocante procede a enviar en este momento, a través de CompraNet, las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas por esta vía, informándose a los licitantes que cuentan con un plazo de seis horas para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas, por lo que el presente evento se reanudara al dia 30 de Septiembre del 2015 a las 15:30 horas. Esta hora y fecha de cierre de la junta de aclaraciones será optativa en caso de que el proveedor manifieste su conformidad a las respuestas otorgadas, antes del tiempo estipulado.

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL  
CENTRO MEDICO NACIONAL  
"IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ"**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ELECTRONICA  
NÚMERO LA-019GYR063-N142-2015.**

**DIVERSOS SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSERVACIÓN PARA EL EJERCICIO  
2015.**

Así mismo se hace constar que no se recibió Escrito de interés en participar del siguiente licitante: Grupo Diagnóstico Médico, S.A. de C.V. y sus preguntas fueron recibidas fuera del tiempo señalado en el artículo 33 Bis de la Ley, además de que sus preguntas no tienen relación con el evento, por lo que no se les da respuesta

Siendo las 15:30 horas del día 30 de Septiembre del 2015, se reanuda la presente Junta de Aclaraciones y se hace constar que no se recibieron preguntas relativas a las respuestas dadas por la convocante.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en: el Departamento de Abastecimiento, de esta Unidad Médica de Alta Especialidad, ubicada en calle 41 No. 439 por 34, Colonia Industrial, C.P. 97150, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: [www.compranet.funcionpublica.gob.mx](http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx) y en el Portal de Transparencia de la Página Electrónica del IMSS [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx).

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 06 de Octubre del 2015 a las 09:00 Hrs., siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún observador, de conformidad con el artículo 47 cuarto párrafo del Reglamento de la Ley.


No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta primera y última junta, siendo las 16:00 horas, del día 30 del mes de Septiembre del año 2015

Esta Acta consta de 06 hojas y 03 hojas de preguntas enviadas vía CompraNet por el licitante, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

**POR LOS LICITANTES:**

SIN ASISTENCIA POR LICITACIÓN ELECTRÓNICA.

**POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:**

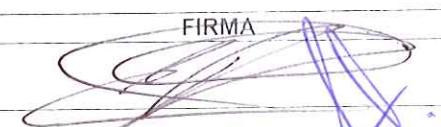NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LAE. EFRAÍN ARMANDO CÁCERES HERNÁNDEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO UMAE	
LIC. AVELIN MERAZ PALMA	JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA UMAE	
LAE. JOSE ANGEL RAMIREZ SOLIS	JEFE DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA UMAE.	
C. LUIS ROGER PEÑA SILVEIRA	JEFE DE OFICINA DE CONSERVACIÓN ÁREAS COMUNES DE LA UMAE.	
LIC. WILBERTH HERRERA OCAMPO	ANALISTA COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO UMAE.	

**POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL:**

SIN ASISTENCIA

----- FIN DEL ACTA -----

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR063-N142-2015

Por medio de la presente hacemos llegar a Uds. las preguntas de la empresa ENSYS S.A. de C.V. a la licitación de referencia:

No.	Pregunta y/o Aclaración
1	En el punto 1.1 de la convocatoria (páginas 6 y 7 de 58) solicitan que "los anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicios, éstos deberán presentarse en idioma español". Favor de permitir presentar los documentos antes mencionados en el idioma del país de origen acompañados de una traducción simple al español.
2	En el catalogo de conceptos para la INSTALACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO: PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE 600 kW, 3 FASES, 4 HILOS, 60 Hz, 440 VCA, PARA EL H. ESP. NO. 1 MERIDA, YUC, se solicita el suministro y aplicación de pintura epóxica de marca y calidad autorizada por el IMSS. Favor de proporcionar las especificaciones técnicas de la pintura epóxica autorizada por el IMSS o en su defecto, especificar MARCA(s) y CALIDAD(es) de las pinturas autorizadas por el IMSS.
3	Solicitamos se nos proporcione los diagramas de conexión de los grupos electrógenos existentes a fin de determinar los nuevos trabajos de conexión requeridos.
4	Favor de confirmar que los materiales recuperados por la desinstalación de la planta de emergencia de 400 kWe existente podrán ser reutilizados para la reinstalación de la misma en su nueva ubicación.
5	En la nota 19 del ANEXO 3 – CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MT/BT TRIHAL TIPO SECO-ENCAPSULADO, 3 FASES, DE CLASE F DE 1000 KVA se solicita apegarse a la norma NOM-001-SEDE-2005. Favor de confirmar que la norma a utilizar será la NOM-001-SEDE-2012.
6	En el ANEXO 3 – CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MT/BT TRIHAL TIPO SECO-ENCAPSULADO, 3 FASES, DE CLASE F DE 1000 KVA, en las características técnicas del transformador se solicita suministrar un "Transformador de distribución MT/BT Trihal tipo Seco-Encapsulado, 3 fases, de clase F". Solicitamos se acepten transformadores con características similares o superiores a las antes mencionadas.
7	En el ANEXO 3 – CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MT/BT TRIHAL TIPO SECO-ENCAPSULADO, 3 FASES, DE CLASE F DE 1000 KVA, en las características técnicas del interruptor electromagnético de 2500A se solicita suministrar "1 interruptor electromagnético de 2500A con unidad de control Micrologic 6.0A". Solicitamos se acepten interruptores electromagnéticos de 2500A con unidad de control similar o superior a la antes mencionada.
8	En el ANEXO 3 – CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MT/BT TRIHAL TIPO SECO-ENCAPSULADO, 3 FASES, DE CLASE F DE 1000 KVA, en las características técnicas del interruptor de enlace de 2500A se solicita suministrar "1 interruptor electromagnético Masterpact de 2500A con unidad de control Micrologic 2.0A". Solicitamos se acepten interruptores electromagnéticos de enlace de 2500A con características similares o superiores a las antes mencionadas.

9	Favor de indicar la capacidad en amperes de los fusibles que alimentan el transformador existente de 750 KVA a reemplazar.
10	Favor de indicar el tiempo de libranza con el que se contará para realizar el cambio de transformador.
11	¿Durante la duración de la libranza del transformador, será necesario que el proveedor suministre energía al hospital por medio de un generador móvil?
12	Favor de indicar las dimensiones y peso del transformador de 750 KVA a reemplazar.
13	Favor de indicar las características y/o especificaciones del color "AZUL IMSS"
14	Favor de confirmar que los certificados NOM solicitados se refieren únicamente para los equipos principales, siendo estos: grupo electrógeno, transformador, tablero de 2500A y tablero de transferencia.
15	Se deberá considerar dentro de los alcances del proyecto los servicios de una Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (UVIE) o este servicio quedará fuera de los alcances de este proyecto.

Si más por el momento, les agradecemos su atención a la presente.

Atentamente,

ING. MARO GILBERTO CASTRO VELA  
 Representante legal



## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR063-N142-2015

Por medio de la presente hacemos llegar a Uds. las preguntas de la empresa ENSYS S.A. de C.V. a la licitación de referencia:

No.	Pregunta y/o Aclaración
1	En el punto 1.1 de la convocatoria (páginas 6 y 7 de 58) solicitan que "los anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicios, éstos deberán presentarse en idioma español". en relación a la respuesta otorgada por la convocante a la pregunta 1 efectuada por nuestra representada solicitamos reconsideren aceptar traducción simple al español ya que esto no impide el poder corroborar las especificaciones, características y calidad de los servicios. Dicha traducción contiene toda la información de folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales del fabricante.
2	En el ANEXO 3 – CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MT/BT TRIHAL TIPO SECO-ENCAPSULADO, 3 FASES, DE CLASE F DE 1000 KVA, en relación a la respuesta otorgada por la convocante a la pregunta 6 efectuada por nuestra representada la cual menciona que se deberá proporcionar un equipo que cumpla con lo solicitado en las bases, se solicita reconsideren aceptar transformadores de mejor calidad a lo solicitado.
3	En el ANEXO 3 – CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MT/BT TRIHAL TIPO SECO-ENCAPSULADO, 3 FASES, DE CLASE F DE 1000 KVA, en relación a la respuesta otorgada por la convocante a la pregunta 7 efectuada por nuestra representada la cual menciona que se deberá proporcionar un equipo que cumpla con lo solicitado en las bases, se solicita reconsideren aceptar interruptor electromagnético de 2500A con unidad de control de mejor calidad a lo solicitado.
4	En el ANEXO 3 – CÉDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN MT/BT TRIHAL TIPO SECO-ENCAPSULADO, 3 FASES, DE CLASE F DE 1000 KVA, en relación a la respuesta otorgada por la convocante a la pregunta 8 efectuada por nuestra representada la cual menciona que se deberá proporcionar un equipo que cumpla con lo solicitado en las bases, se solicita reconsideren aceptar interruptores electromagnéticos de enlace de 2500A de mejor calidad a lo solicitado.

Si más por el momento, les agradecemos su atención a la presente.

Atentamente,

ING. MARC GILBERTO CASTRO VELA  
Representante legal